

1. Сведения о заказчике: Наименование: Тлф:

ФИО заполнившего опросный лист: EMAIL:

Дилер ☐ Продавец ☐ Монтажник ☐ Проектировщик ☐ Конечный потребитель ☐


Описание объекта, на котором будет установлен воздушонагреватель:

2. Основные технические параметры:

Модель воздушонагревателя Titan:	Air 95	Air 120	Air 225	Air 380	Air 480	Air 540	Air 600	Air 730	Air 800	Air 920
Тепловая мощность, кВт:	85.5	108	203	342	432	486	603	730	815	920
Выберите и отметьте нужную модель*:										
Свободный напор воздуха на выходе, Па	550	550	550	550	550	750	750	800	800	800
Итоговый ориентировочный напор воздуха на выходе с учетом установки дополнительной комплектации* (фильтра, клапанов), Па	430	430	430	430	430	630	630	680	680	680
Расход воздуха, м³/ч:	6 410	8 100	15 230	25 650	32 400	36 450	45 230	54 750	61 130	69 000
Перепад температуры между входом и выходом при данном расходе воздуха, ΔT :	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

3. Блок-секция с вентиляторами: Входит в состав воздушонагревателя ☐ Не входит ☐

4. Конструктивное исполнение, вид со стороны горелки:

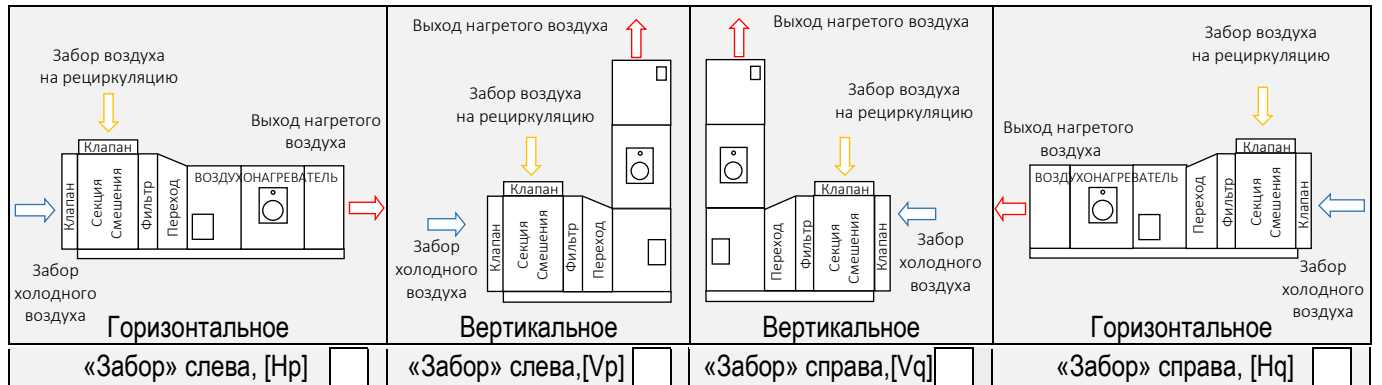

5. Размещение: Внутри помещения ☐ На улице ☐

Расчетная температура окружающего воздуха в месте установки воздушонагревателя, °C

6. Горелка (марка/модель): Входит в комплект поставки: ☐ Не входит: ☐

Топливо: Природный газ (G20) ☐ Дизтопливо ☐ Сжиженный газ (G31) ☐

Исполнение: Модулируемая ☐ Двухступенчатая ☐ Давление газа перед горелкой, мбар

7. Дополнительная комплектация*:

Фланец для установки горелки: Да ☐ Пульт дистанционного управления: Да ☐

Выберите желаемый вариант комплектации фильтрами, клапанами

1) Без перехода на входе, фильтра, секции смешения, клапанов:	Да	
2) Переход на входе холодного воздуха, фильтр. (без клапанов и секции смешения):	Да	
3) Переход на входе холодного воздуха, фильтр, клапан на входе холодного воздуха с приводом с пружинным возвратом 230 В (без клапана рециркуляции и секции смешения):	Да	
4) Переход на входе холодного воздуха, фильтр, секция смешения, клапан на входе холодного воздуха с приводом с пружинным возвратом 230 В, клапан на входе рециркуляции с трехпозиционными приводами 230 В.	Да	

* в случае, если ячейка не отмечена, соответствующий вариант комплектации поставляться не будет

- Клапана комплектуются электроприводами 230 В с пружинным возвратом на входе холодного воздуха и трехпозиционные на входе рециркуляции.
- Применение воздушного клапана снижает свободный напор воздуха на выходе воздушонагревателя (см. характеристики клапана, ориентировочно 20 Па)
- Применение воздушного фильтра снижает свободный напор воздуха на выходе воздушонагревателя (см. характеристики фильтра, ориентировочно 100 Па)

8. Дополнительные требования:

При необходимости, уточните характеристики оборудования дополнительной комплектации в разделе 8. Дополнительные требования (степень очистки фильтров, частотные преобразователи для вентиляторов, модель электроприводов и т.п.).

Воздушонагреватели изготавливаются с учетом отмеченных позиций опросного листа. Неотмеченные позиции изготавливаются (поставляются) по усмотрению завода-изготовителя.

подпись

расшифровка